


ZK-1+ /R/F (wg. oprac. ENERGIS.A.)

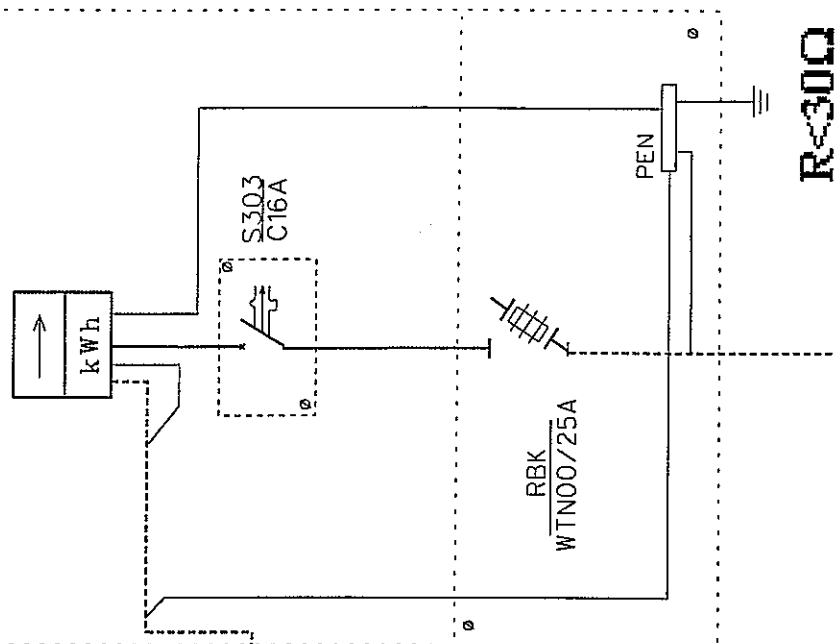

Rozdzielnia sterownicza
wg. rys E-3

Proj. YKY 5x16mm² L=12m

Projektowany kabel wg. opracowania Koncernu ENERGA S.A.

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
-35-

Temat	Schemat układu zasilania przepompowni ścieków P-10 na terenie działki 9 w Nowa Wieś Ostródzka gm. Olsztyniek		
Inwestor	Urząd Miejski w Olsztynie ul. Rynek 1 10-001 Olsztyn		
Proj. Marek Trendziński	Podpis:	Marek Trendziński	Rysunek
Upraw. projekt. Nr 155/92/98	Data:	10.05.2007	5 ust. 2, § 61 ust. 1 pkt 4