


ZK-1+TL/R/... wg. oprac. ENERGIA S.A.)-rozbudowa istn.

Rozdzielnia sterownicza
wg. rys E-3

Proj. YKY 5x16mm² L=10m

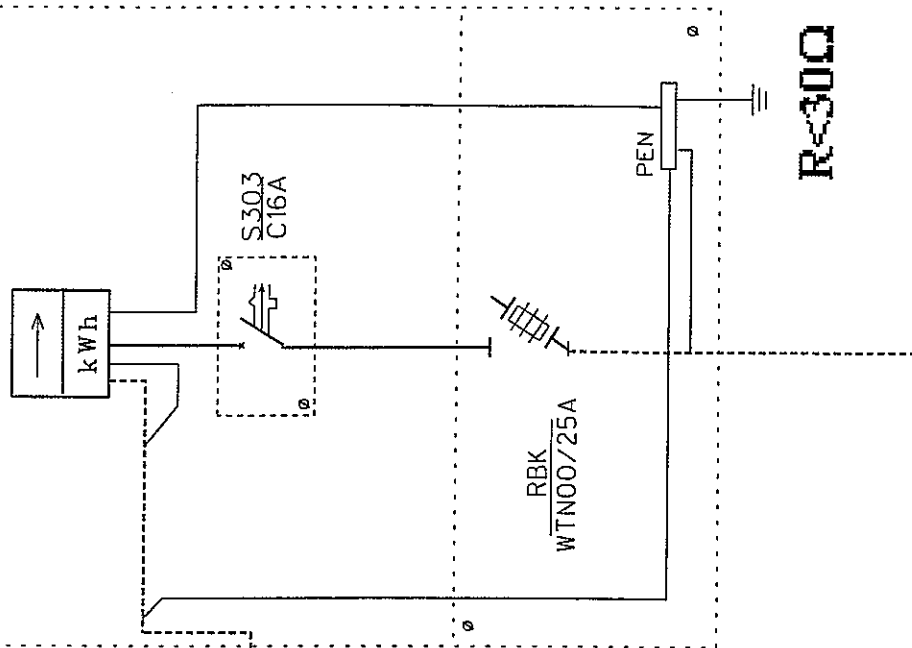

R-300

Projektowany kabel wg. opracowania Koncernu ENERGA S.A.

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
-35-

Temat	Schemat układu zasilania przepompowni ścieków P-17 na terenie działki 2 w Nowej Wsi Ostródzka gm. Olsztyn			
Inwestor	Urząd Miejski Olsztyn ul. Bema 5 10-516 OLSZTYN			
Proj. Marek	Wendziński	Adresat	Grzegorz	Rysunek
Upr. projekt. Nr	135/92/IL	Dat. 01.01.2007	13.01.2007	1 pkt 42

§ 5 ust. 2, § 5 ust. 4