


Rozdzielnia sterownicza  
wg. rys E-3

Proj. YKY  $5 \times 16 \text{ mm}^2$  L=6m

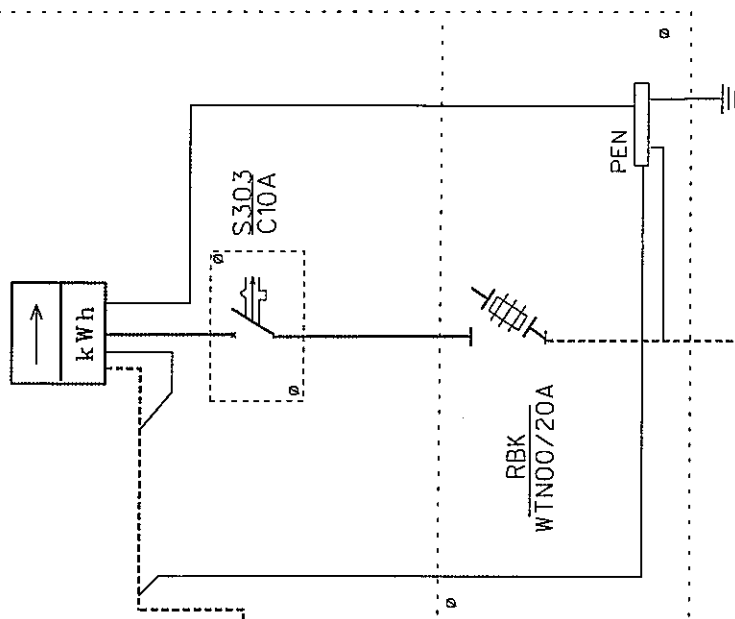

**CONFIDENTIAL**

Projektowany kabel wg. opracowania Koncernu ENERGA S.A.

Starostwo Powiatowe  
w Olsztynie  
Plac Bema 5  
10-516 OLSZTYN  
-35-

Temat	Schemat układu zasilania pompowni sieciowa na terenie dziłki 6/3 w Nowa Wieś Ostródzka gm. Olsztynek		
Inwestor	Urząd Miejski Olsztynek ul. Ratusz. 1, II-015 Olsztynek		
Proj. Marek Grandański	Projektant: <del>Wojciech Krawczyk</del> <del>Wojciech Krawczyk</del> Rybnik		
Uprcaw. projektant	Data: 15.04.2007 Jaski		

1044