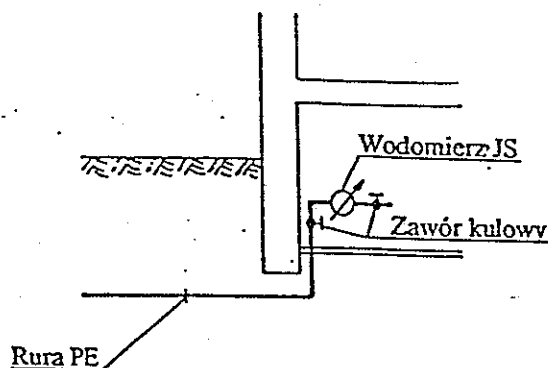
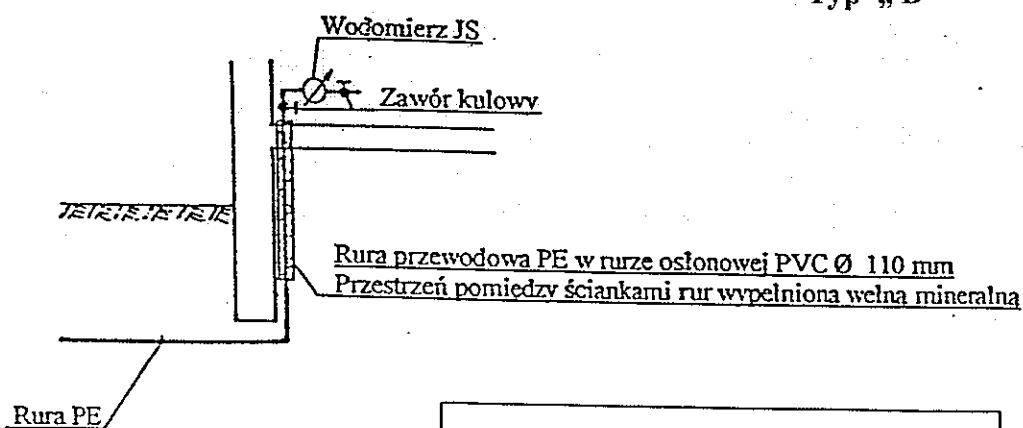


SCHEMAT WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
DO PIWNICY BUDYNKUStare Pole Północne
w Olsztynie
Plac Bema 1
10-516 OLSZTYN
JAN

Typ „A”

SCHEMAT WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
DO POMIESZCZENIA NIEPÓDPIWNICZONEGO BUDYNKU

Typ „B”

Średnice rur, zaworów i wodomierzy
należy przyjąć zgodnie z oznaczeniami
w tabeli przyłączy wodociągowych